

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе  
385440, Республика Адыгея, Шовгеновский район, п. Хакурнохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8-87773) 9-24-81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача филиала

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Адыгея"

*С.Т. Мертукоев* Мертукоев Б.Т.

6 июля 2022 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.1828  
от 6 июля 2022 г.

Наименование пробы:	Вода распределительной сети
Проба отобрана:	Кадырова С.Х.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	1828
Дата и время отбора пробы:	05.07.2022 12:10:00
Дата и время доставки пробы:	05.07.2022 12:45:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-2021 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	МО "Заревское сельское поселение"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	МО "Заревское сельское поселение" Республика Адыгея, Шовгеновский район, п.Зарево, ул.Пролетарская, 5. Телефон: 8-918-426-96-72
Объект, место, где проводился отбор пробы:	водопровод МО "Заревское сельское поселение" п. Зарево, ул.Пролетарская, 7 уличная колонка
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № поручения № договора 1448
Дополнительная информация:	Отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 15.3.4.1.1828 общее количество страниц 2 страница 1

Код пробы в ИЛЦ:

1828.15.1.22

Дата проведения исследований: с 05.07.2022 12:45:00 по 06.07.2022

**РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по ИД	ИД на метод испытаний
<b>Микробиологические</b>				
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ/см <sup>3</sup>	2	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Примечание: \* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.  
\*\* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1		

Мнения и интерпретации: -

Лицо, ответственное за оформление протокола: Свезина - Свехова З.Е.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 15.3.4.1.1828 общее количество страниц 2 страница 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе  
385440, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8-87773) 9-24-81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача филиала

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Адыгея"

*С.В. Меретуков* - Меретуков Б.Р.  
6 июля 2022 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.1827  
от 6 июля 2022 г.

Наименование пробы:	Вода распределительной сети
Проба отобрана:	Кадырова С.Х.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	1827
Дата и время отбора пробы:	05.07.2022 12:05:00
Дата и время доставки пробы:	05.07.2022 12:45:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-2021 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	МО "Заревское сельское поселение"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	МО "Заревское сельское поселение" Республика Адыгея, Шовгеновский район, п.Зарево, ул.Пролетарская, 5. Телефон: 8-918-426-96-72
Объект, место, где проводился отбор пробы:	водопровод МО "Заревское сельское поселение" п. Зарево водонапорная башня артезианской № 392
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № поручения № договора 1448
Дополнительная информация:	Отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 15.3.4.1.1827 общее количество страниц 2 страница 1

Код пробы в ИЛЦ:

1827.15.1.22

Дата проведения исследований: с 05.07.2022 12:45:00 по 06.07.2022

**РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Микробиологические</b>				
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ/см <sup>3</sup>	2	Не более 50	МУК 4.2.1018-01


Примечание: \* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.  
\*\* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1		

Мнения и интерпретации: -

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Сиюхова З.Е.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 15.3.4.1.1827 общее количество страниц 2 страница 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе  
385440, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохавль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8-87773) 9-24-81


Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача филиала

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в

Республике Адыгея"



Меретуков Б.Р.

6 июля 2022 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.1826  
от 6 июля 2022 г.

Наименование пробы:	Вода из подземных источников централизованного водоснабжения
Проба отобрана:	Кадырова С.Х.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	1826
Дата и время отбора пробы:	05.07.2022 12:05:00
Дата и время доставки пробы:	05.07.2022 12:45:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-2021 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	МО "Заревское сельское поселение"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	МО "Заревское сельское поселение" Республика Адыгея, Шовгеновский район, п.Зарево, ул.Пролетарская, 5. Телефон: 8-918-426-96-72
Объект, место, где проводился отбор пробы:	водопровод МО "Заревское сельское поселение" п. Зарево Артскважина №392
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № поручения № договора 1448
Дополнительная информация:	Отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 15.3.4.1.1826 общее количество страниц 2 страница 1

Код пробы в ИЛЦ: 1826.15.1.22

Дата проведения исследований: с 05.07.2022 12:45:00 по 06.07.2022

**РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по ИД	ИД на метод испытаний
<b>Микробиологические</b>				
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1см <sup>3</sup>	2	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Примечание: \* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.  
\*\* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1		

Мнения и интерпретации: -

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_



Сиюхова З.Е.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 15.3.4.1.1826 общее количество страниц 2 страница 2


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе  
385440, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакурнохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8-87773) 9-24-81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ  
Врио главного врача филиала  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Адыгея"

  
6 июля 2022 г.

Меретуков Б.Р.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.1825  
от 6 июля 2022 г.

Наименование пробы:	Вода распределительной сети
Проба отобрана:	Кадырова С.Х.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	1825
Дата и время отбора пробы:	05.07.2022 11:45:00
Дата и время доставки пробы:	05.07.2022 12:45:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-2021 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	МО "Заревское сельское поселение"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	МО "Заревское сельское поселение" Республика Адыгея, Шовгеновский район, п.Зарево, ул.Пролетарская, 5. Телефон: 8-918-426-96-72
Объект, место, где проводился отбор пробы:	водопровод МО "Заревское сельское поселение" п. Ульский, ул.Центральная,2 уличная колонка
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № поручения № договора 1448
Дополнительная информация:	Отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 15.3.4.1.1825 общее количество страниц 2 страница 1

Код пробы в ИЛЦ: 1825.15.1.22

Дата проведения исследований: с 05.07.2022 12:45:00 по 06.07.2022

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Микробиологические</b>				
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ/см <sup>3</sup>	3	Не более 50	МУК 4.2.1018-01


Примечание: \* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.  
\*\* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1		

Мнения и интерпретации: -

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_



Сюхова З.Е.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 15.3.4.1.1825 общее количество страниц 2 страница 2



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе  
385440, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8-87773) 9-24-81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача филиала

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в

Республике Адыгея"



Меретуков Б.Р.

6 июля 2022 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.1824

от 6 июля 2022 г.

Наименование пробы:	Вода распределительной сети		
Проба отобрана:	Кадырова С.Х.		
НД на метод отбора:	ГОСТ 31942-12		
№ акта отбора:	1824		
Дата и время отбора пробы:	05.07.2022 11:25:00		
Дата и время доставки пробы:	05.07.2022 12:45:00		
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-2021 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"		
Заказчик:	МО "Заревское сельское поселение"		
Наименование и контактные данные ЮЛ:	МО "Заревское сельское поселение" Республика Адыгея, Шовгеновский район, п.Зарево, ул.Пролетарская, 5. Телефон: 8-918-426-96-72		
Объект, место, где проводился отбор пробы:	водопровод МО "Заревское сельское поселение" х. Чернышев, ул.Заречная, 1 уличная колонка		
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная		
Объем пробы:	0,5 л		
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+4 град С		
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям		
Основание для проведения работы	Производственный контроль	№ поручения	№ договора 1448
Дополнительная информация:	Отсутствует		

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 15.3.4.1.1824 общее количество страниц 2 страница 1

Код пробы в ИЛЦ: 1824.15.1.22

Дата проведения исследований: с 05.07.2022 12:45:00 по 06.07.2022

**РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по ИД	ИД на метод испытаний
<b>Микробиологические</b>				
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ/см <sup>3</sup>	1	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Примечание: \* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.  
\*\* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1		

Мнения и интерпретации: -

Лицо, ответственное за оформление протокола: Сиюхова З.Е.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 15.3.4.1.1824 общее количество страниц 2 страница 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе  
385440, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8-87773) 9-24-81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача филиала  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Адыгея"



Мергулов Б.Р.

6 июля 2022 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.1823

от 6 июля 2022 г.

Наименование пробы:	Вода распределительной сети
Проба отобрана:	Кадырова С.Х.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	1823
Дата и время отбора пробы:	05.07.2022 11:25:00
Дата и время доставки пробы:	05.07.2022 12:45:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-2021 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	МО "Заревское сельское поселение"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	МО "Заревское сельское поселение" Республика Адыгея, Шовгеновский район, п.Зарево, ул.Пролетарская, 5. Телефон: 8-918-426-96-72
Объект, место, где проводился отбор пробы:	водопровод МО "Заревское сельское поселение" х. Чернышев водонапорная башня артскважины № 6409
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 10 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № поручения № договора 1448
Дополнительная информация:	Отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 15.3.4.1.1823 общее количество страниц 2 страница 1

Код пробы в ИЛЦ: 1823.15.1.22

Дата проведения исследований: с 05.07.2022 12:45:00 по 06.07.2022

**РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Микробиологические</b>				
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ/см <sup>3</sup>	3	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Примечание: \* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.  
\*\* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1		

Мнения и интерпретации: -

Лицо, ответственное за оформление протокола: Сяхова З.Е. Сяхова З.Е.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 15.3.4.1.1823 общее количество страниц 2 страница 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе  
385440, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакурнохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8-87773) 9-24-81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача филиала

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в

Республике Адыгея"



Меретуков Б.Р.

6 июля 2022 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.1822

от 6 июля 2022 г.

Наименование пробы:	Вода из подземных источников централизованного водоснабжения
Проба отобрана:	Кадырова С.Х.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	1822
Дата и время отбора пробы:	05.07.2022 11:20:00
Дата и время доставки пробы:	05.07.2022 12:45:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-2021 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	МО "Заревское сельское поселение"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	МО "Заревское сельское поселение" Республика Адыгея, Шовгеновский район, п.Зарево, ул.Пролетарская, 5. Телефон: 8-918-426-96-72
Объект, место, где проводился отбор пробы:	водопровод МО "Заревское сельское поселение" х. Чернышев Артскважина № 6409
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № поручения № договора 1448
Дополнительная информация:	Отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 15.3.4.1.1822 общее количество страниц 2 страница 1

Код пробы в ИЛЦ:

1822.15.1.22

Дата проведения исследований: с 05.07.2022 12:45:00 по 06.07.2022

**РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Микробиологические</b>				
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1 см <sup>3</sup>	4	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Примечание: \* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.  
\*\* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1		

Мнения и интерпретации: -

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Сиюхова З.Е.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 15.3.4.1.1822 общее количество страниц 2 страница 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе  
385440, Республика Адыгея, Шовгеновский район, п. Хаскурнохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8-87773) 9-24-81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача филиала

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Адыгея"



Меретуков Б.Р.

6 июля 2022 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.1821  
от 6 июля 2022 г.

Наименование пробы:	Вода распределительной сети
Проба отобрана:	Кадырова С.Х.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	1821
Дата и время отбора пробы:	05.07.2022 11:10:00
Дата и время доставки пробы:	05.07.2022 12:45:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям  СанПиН 1.2.3685-2021 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	МО "Заревское сельское поселение"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	МО "Заревское сельское поселение" Республика Адыгея, Шовгеновский район, п.Зарево, ул.Пролетарская, 5. Телефон: 8-918-426-96-72
Объект, место, где проводился отбор пробы:	водопровод МО "Заревское сельское поселение" х. Веселый, ул.Мира,80 уличная колонка
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № поручения № договора 1448
Дополнительная информация:	Отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 15.3.4.1.1821 общее количество страниц 2 страница 1

Код пробы в ИЛЦ: 1821.15.1.22

Дата проведения исследований: с 05.07.2022 12:45:00 по 06.07.2022

### РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по ИД	ИД на метод испытаний
<b>Микробиологические</b>				
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ/см <sup>3</sup>	2,5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Примечание: \* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.  
\*\* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

#### Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1		

Мнения и интерпретации: -

Лицо, ответственное за оформление протокола: Сяхова З.Е. Сяхова З.Е.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 15.3.4.1.1821 общее количество страниц 2 страница 2



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН КПП 010504421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе  
385440, Республика Адыгея, Шовгеновский район, в. Хакурнохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8-87773) 9-24-81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AБ18

УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача филиала

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Адыгея"

 Меретуков Б.Р.

6 июля 2022 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.1820  
от 6 июля 2022 г.

Наименование пробы:	Вода распределительной сети
Проба отобрана:	Кадырова С.Х.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	1820
Дата и время отбора пробы:	05.07.2022 11:05:00
Дата и время доставки пробы:	05.07.2022 12:45:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-2021 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	МО "Заревское сельское поселение"
Наименование и контактные данные Ю.Л:	МО "Заревское сельское поселение" Республика Адыгея, Шовгеновский район, п.Зарево, ул.Пролетарская, 5. Телефон: 8-918-426-96-72
Объект, место, где проводился отбор пробы:	водопровод МО "Заревское сельское поселение" х. Веселый водонапорная башня
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № поручения № договора 1448
Дополнительная информация:	Отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 15.3.4.1.1820 общее количество страниц 2 страница 1

Код пробы в ИЛЦ:

1820.15.1.22

Дата проведения исследований: с 05.07.2022 12:45:00 по 06.07.2022

**РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по ИД	ИД на метод испытаний
<b>Микробиологические</b>				МУК 4.2.1018-01
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	
ОМЧ	КОЕ/см <sup>3</sup>	3	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Примечание: \* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.  
\*\* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1		

Мнения и интерпретации: -

Лицо, ответственное за оформление протокола: Сидихова З.Е.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 15.3.4.1.1820 общее количество страниц 2 страница 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН КПП 0105044421 010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе  
385440, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакурнохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8-87773) 9-24-81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ  
Врио главного врача филиала  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Адыгея"

  
Меретуков Б.Р.  
6 июля 2022 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.1819  
от 6 июля 2022 г.

Наименование пробы:	Вода из подземных источников централизованного водоснабжения
Проба отобрана:	Кадырова С.Х.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	1819
Дата и время отбора пробы:	05.07.2022 11:00:00
Дата и время доставки пробы:	05.07.2022 12:45:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний"
Заказчик:	МО "Заревское сельское поселение"
Наименование и контактные данные Ю.Л:	МО "Заревское сельское поселение" Республика Адыгея, Шовгеновский район, п.Зарево, ул.Пролетарская, 2. Телефон: 8-918-426-96-72
Объект, место, где проводился отбор пробы:	водопровод МО "Заревское сельское поселение" х. Веселый, ул.Мира,67 Артскважина б/№
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № поручения № договора 1448
Дополнительная информация:	Отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 15.3.4.1.1819 общее количество страниц 2 страница 1

Код пробы в ИЛЦ: 1819.15.1.22

Дата проведения исследований: с 05.07.2022 12:45:00 по 06.07.2022

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по ИД	ИД на метод испытаний
<b>Микробиологические</b>				
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1см <sup>3</sup>	6	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Примечание: \* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.  
\*\* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1		

**Мнения и интерпретации:** -

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_ Своя \_\_\_\_\_ Слюхова З.Е.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 15.3.4.1.1819 общее количество страниц 2 страница 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Адыгея"

  
12 июля 2022 г.



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.8580**

от 12 июля 2022 г.

Наименование пробы:	Вода перед подачей в распределительную сеть
Проба отобрана:	инженер ОПП ФБУЗ "ЦГиЭ в Республике Адыгея" Кадырова С.Х.
НД на метод отбора:	ГОСТ Р 59024-2020
№ акта отбора:	7534
Дата и время отбора пробы:	05.07.2022 11:25:00
Дата и время доставки пробы:	05.07.2022 16:00:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Заказчик:	Муниципального образования "Заревское сельское поселение"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	Муниципального образования "Заревское сельское поселение" Шовгеновский район, п.Зарево, ул.Пролетарская, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод МО "Заревское сельское поселение" Шовгеновский район, х.Чернышев водонапорная башня артскважины № 6409
Вид упаковки:	стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № поручения № договора 1448
Дополнительная информация:	Отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 06.1.4.1.8580 общее количество страниц 2 страница 1

Код пробы в ИЛЦ: 8580.1.1.22

Дата проведения исследований: с 05.07.2022 16:00:00 по 12.07.2022

### РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1*	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)

Примечание: \* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.  
\*\* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

### Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ" № 0200289	С-ДЛ/03-09-2021/92336391 до 02.09.2023 г.

Мнения и интерпретации: -

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: Нехай А.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 06.1.4.1.8580 общее количество страниц 2 страница 2

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Адыгея"

  
12 июля 2022 г.

Зацепина С.Д.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.8579

от 12 июля 2022 г.

Наименование пробы:	Вода из подземных источников централизованного водоснабжения
Проба отобрана:	инженер ОПП ФБУЗ "ЦГиЭ в Республике Адыгея" Кадырова С.Х.
НД на метод отбора:	ГОСТ Р 59024-2020
№ акта отбора:	7533
Дата и время отбора пробы:	05.07.2022 11:20:00
Дата и время доставки пробы:	05.07.2022 16:00:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Заказчик:	Муниципального образования "Заревское сельское поселение"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	Муниципального образования "Заревское сельское поселение" Шовгеновский район, п.Зарево, ул.Пролетарская, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод МО "Заревское сельское поселение" Шовгеновский район, х.Чернышев артскважина № 6409
Вид упаковки:	стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № поручения № договора 1448
Дополнительная информация:	Отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 06.1.4.1.8579 общее количество страниц 2 страница 1

Код пробы в ИЛЦ:

8579.1.1.22

Дата проведения исследований: с 05.07.2022 16:00:00 по 12.07.2022

## РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по ИД	ИД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1*	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)

Примечание: \* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.  
 \*\* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

## Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1	Фотометр фотозлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ" № 0200289	С-ДЛ/03-09-2021/92336391 до 02.09.2023 г.

Мнения и интерпретации: -

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: Нехай А.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
 Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 06.1.4.1.8579 общее количество страниц 2 страница 2



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Адыгея"

12 июля 2022 г.

Зацепина С.Д.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.8578

от 12 июля 2022 г.

Наименование пробы:	Вода распределительной сети
Проба отобрана:	инженер ОПП ФБУЗ "ЦГиЭ в Республике Адыгея" Кадырова С.Х.
НД на метод отбора:	ГОСТ Р 59024-2020
№ акта отбора:	7532
Дата и время отбора пробы:	05.07.2022 11:10:00
Дата и время доставки пробы:	05.07.2022 16:00:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Заказчик:	Муниципального образования "Заревское сельское поселение"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	Муниципального образования "Заревское сельское поселение" Шовгеновский район, п.Зарево, ул.Пролетарская, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод МО "Заревское сельское поселение" Шовгеновский район, х.Веселый, ул.Мира, 80 водопроводная уличная колонка
Вид упаковки:	стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № поручения № договора 1448
Дополнительная информация:	Отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 06.1.4.1.8578 общее количество страниц 2 страница 1

Код пробы в ИЛЦ: 8578.1.1.22

Дата проведения исследований: с 05.07.2022 16:00:00 по 12.07.2022

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по ИД	ИД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1*	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)

Примечание: \* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.  
\*\* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ" № 0200289	С-ДЛ/03-09-2021/92336391 до 02.09.2023 г.

Мнения и интерпретации: -

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: Нехай А.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 06.1.4.1.8578 общее количество страниц 2 страница 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Адыгея"

  
12 июля 2022 г.

Зацепина С.Д.



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.8577**

от 12 июля 2022 г.

Наименование пробы:	Вода перед подачей в распределительную сеть
Проба отобрана:	инженер ОПП ФБУЗ "ЦГиЭ в Республике Адыгея" Кадырова С.Х.
НД на метод отбора:	ГОСТ Р 59024-2020
№ акта отбора:	7531
Дата и время отбора пробы:	05.07.2022 11:05:00
Дата и время доставки пробы:	05.07.2022 16:00:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Заказчик:	Муниципального образования "Заревское сельское поселение"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	Муниципального образования "Заревское сельское поселение" Шовгеновский район, п.Зарево, ул.Пролетарская, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод МО "Заревское сельское поселение" Шовгеновский район, х.Веселый, ул.Мира водонапорная башня
Вид упаковки:	стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № поручения № договора 1448
Дополнительная информация:	Отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 06.1.4.1.8577 общее количество страниц 2 страница 1

Код пробы в ИЛЦ: 8577.1.1.22

Дата проведения исследований: с 05.07.2022 16:00:00 по 12.07.2022

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по ИД	ИД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1*	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)

Примечание: \* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.  
\*\* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ" № 0200289	С-ДЛ/03-09-2021/92336391 до 02.09.2023 г.

Мнения и интерпретации: -

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: Нехай А.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 06.1.4.1.8577 общее количество страниц 2 страница 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Адыгея"

12 июля 2022 г.

Защипина С.Д.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.8576

от 12 июля 2022 г.

Наименование пробы:	Вода из подземных источников централизованного водоснабжения
Проба отобрана:	инженер ОПП ФБУЗ "ЦГиЭ в Республике Адыгея" Кадырова С.Х.
НД на метод отбора:	ГОСТ Р 59024-2020
№ акта отбора:	7530
Дата и время отбора пробы:	05.07.2022 11:00:00
Дата и время доставки пробы:	05.07.2022 16:00:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Заказчик:	Муниципального образования "Заревское сельское поселение"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	Муниципального образования "Заревское сельское поселение" Шовгеновский район, п.Зарево, ул.Пролетарская, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод МО "Заревское сельское поселение" Шовгеновский район, х.Веселый, ул.Мира, 67 артскважина б/н
Вид упаковки:	стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № поручения № договора 1448
Дополнительная информация:	Отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 06.1.4.1.8576 общее количество страниц 2 страница 1

Код пробы в ИЛЦ: 8576.1.1.22

Дата проведения исследований: с 05.07.2022 16:00:00 по 12.07.2022

### РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1*	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)

Примечание: \* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.  
\*\* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

#### Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ" № 0200289	С-ДЛ/03-09-2021/92336391 до 02.09.2023 г.

Мнения и интерпретации: -

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: Нехай А.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 06.1.4.1.8576 общее количество страниц 2 страница 2

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛП

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Адыгея"

  
12 июля 2022 г.

Защепный С.Д.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.8581

от 12 июля 2022 г.

Наименование пробы:	Вода распределительной сети
Проба отобрана:	инженер ОПП ФБУЗ "ЦГиЭ в Республике Адыгея" Калырова С.Х.
НД на метод отбора:	ГОСТ Р 59024-2020
№ акта отбора:	7535
Дата и время отбора пробы:	05.07.2022 11:30:00
Дата и время доставки пробы:	05.07.2022 16:00:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Заказчик:	Муниципального образования "Заревское сельское поселение"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	Муниципального образования "Заревское сельское поселение" Шовгеновский район, п.Зарево, ул.Пролетарская, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод МО "Заревское сельское поселение" Шовгеновский район, х.Чернышев, ул. Заречная, 1 водопроводная уличная колонка
Вид упаковки:	стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № поручения № договора 1448
Дополнительная информация:	Отсутствует

Передача протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное исполнение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 06.1.4.1.8581 общее количество страниц 2 страница 1

Код пробы в ИЛЦ:

8581.1.1.22

Дата проведения исследований: с 05.07.2022 16:00:00 по 12.07.2022

**РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по ИД	ИД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1*	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)

Примечание: \* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.  
\*\* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ" № 0200289	С-ДЛ/03-09-2021/92336391 до 02.09.2023 г.

Мнения и интерпретации: -

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Нехай А.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 06.1.4.1.8581 общее количество страниц 2 страница 2



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Адыгея"

  
12 июля 2022 г.

Зацепина С. Д.



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.8582**

от 12 июля 2022 г.

Наименование пробы:	Вода распределительной сети
Проба отобрана:	инженер ОПП ФБУЗ "ЦГиЭ в Республике Адыгея" Кадырова С.Х.
НД на метод отбора:	ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ Р 56237-14
№ акта отбора:	7536
Дата и время отбора пробы:	05.07.2022 11:45:00
Дата и время доставки пробы:	05.07.2022 16:00:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Заказчик:	Муниципального образования "Заревское сельское поселение"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	Муниципального образования "Заревское сельское поселение" Шовгеновский район, п.Зарево, ул.Пролетарская, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод МО "Заревское сельское поселение" Шовгеновский район, х. Ульский, ул.Центральная, 2 водопроводная уличная колонка
Вид упаковки:	стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № поручения № договора 1448
Дополнительная информация:	Отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 06.1.4.1.8582 общее количество страниц 2 страница 1

Код пробы в ИЛЦ:

8582.1.1.22

Дата проведения исследований: с 05.07.2022 16:00:00 по 12.07.2022

## РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по ИД	ИД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1*	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)

Примечание: \* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.  
 \*\* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

## Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ" № 0200289	С-ДЛ/03-09-2021/92336391 до 02.09.2023 г.

Мнения и интерпретации: -

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Нехай А.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
 Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 06.1.4.1.8582 общее количество страниц 2 страница 2

протокол № 06.1.4.1.8582 общее количество страниц 2 страница 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Адыгея"

  
12 июля 2022 г.

Зацепина С.Д.



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.8583**

от 12 июля 2022 г.

Наименование пробы:	Вода из подземных источников централизованного водоснабжения
Проба отобрана:	инженер ОПП ФБУЗ "ЦГиЭ в Республике Адыгея" Кадырова С.Х.
НД на метод отбора:	ГОСТ Р 59024-2020
№ акта отбора:	7537
Дата и время отбора пробы:	05.07.2022 12:00:00
Дата и время доставки пробы:	05.07.2022 16:00:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Заказчик:	Муниципального образования "Заревское сельское поселение"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	Муниципального образования "Заревское сельское поселение" Шовгеновский район, п.Зарево, ул.Пролетарская, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод МО "Заревское сельское поселение" Шовгеновский район, п.Зарево артскважина № 392
Вид упаковки:	стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № поручения № договора 1448
Дополнительная информация:	Отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 06.1.4.1.8583 общее количество страниц 2 страница 1

Код пробы в ИЛЦ: 8583.1.1.22

Дата проведения исследований: с 05.07.2022 16:00:00 по 12.07.2022

### РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по ИД	ИД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	1,7 +0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1*	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)

Примечание: \* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.  
\*\* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

### Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ" № 0200289	С-ДЛ/03-09-2021/92336391 до 02.09.2023 г.

Мнения и интерпретации: -

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: Нехай А.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 06.1.4.1.8583 общее количество страниц 2 страница 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**


385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18


УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Адыгея"

  
12 июля 2022 г.

Защелкина С.Д.

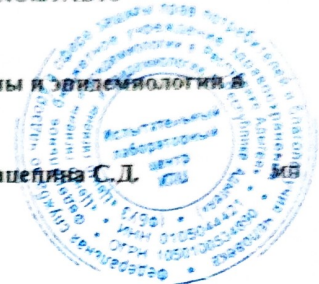

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.8584**  
от 12 июля 2022 г.

Наименование пробы:	Вода перед подачей в распределительную сеть		
Проба отобрана:	инженер ОПП ФБУЗ "ЦГиЭ в Республике Адыгея" Кадырова С.Х.		
НД на метод отбора:	ГОСТ Р 59024-2020		
№ акта отбора:	7538		
Дата и время отбора пробы:	05.07.2022 12:05:00		
Дата и время доставки пробы:	05.07.2022 16:00:00		
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»		
Заказчик:	Муниципального образования "Заревское сельское поселение"		
Наименование и контактные данные ЮЛ:	Муниципального образования "Заревское сельское поселение" Шовгеновский район, п.Зарево, ул.Пролетарская, 2		
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод МО "Заревское сельское поселение" Шовгеновский район, п.Зарево водонапорная башня артскважины № 392		
Вид упаковки:	стеклянная		
Объем пробы:	0,5 л		
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+4 град С		
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям		
Основание для проведения работы	Производственный контроль	№ поручения	№ договора 1448
Дополнительная информация:	Отсутствует		

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 06.1.4.1.8584 общее количество страниц 2 страница 1

Код пробы в ИЛЦ:

8584.1.1.22

Дата проведения исследований: с 05.07.2022 16:00:00 по 12.07.2022

## РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по ИД	ИД на метод испытаний
Органолептические запахи при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1*	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)

Примечание: \* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.  
 \*\* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

## Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ" № 0200289	С-ДЛ/03-09-2021/92336391 до 02.09.2023 г.

Мнения и интерпретации: -

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: Нехай А.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
 Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 06.1.4.1.8584 общее количество страниц 2 страница 2


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AБ18

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Адыгея"

  
12 июля 2022 г.

Зацепина С.Д.



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.8585**

от 12 июля 2022 г.

Наименование пробы:	Вода распределительной сети
Проба отобрана:	инженер ОПП ФБУЗ "ЦГиЭ в Республике Адыгея" Кадырова С.Х.
НД на метод отбора:	ГОСТ Р 59024-2020
№ акта отбора:	7539
Дата и время отбора пробы:	05.07.2022 12:10:00
Дата и время доставки пробы:	05.07.2022 16:00:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Заказчик:	Муниципального образования "Заревское сельское поселение"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	Муниципального образования "Заревское сельское поселение" Шовгеновский район, п.Зарево, ул.Пролетарская, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод МО "Заревское сельское поселение" Шовгеновский район, п.Зарево, Пролетарская, 7 водопроводная уличная колонка
Вид упаковки:	стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № поручения № договора 1448
Дополнительная информация:	Отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 06.1.4.1.8585 общее количество страниц 2 страница 1

Код пробы в ИЛЦ: 8585.1.1.22

Дата проведения исследований: с 05.07.2022 16:00:00 по 12.07.2022

### РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по ИД	ИД на метод испытаний
Органолептические				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1*	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)

Примечание: \* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.  
\*\* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

#### Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ" № 0200289	С-ДЛ/03-09-2021/92336391 до 02.09.2023 г.

Мнения и интерпретации: -

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: Нехай А.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 06.1.4.1.8585 общее количество страниц 2 страница 2